

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 605F	修改版本:	-
	HK- /		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道
收件人:	Maggie Lor	發件人:	Joe Chan
工程項目:	T1~T7 覆式層後裝窗 及 F.D. 地盤用玻璃.	日期:	20/04/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:	請依附件資料, 生產玻璃, 送地盤. - 按 BS EN 14179-1:2016 標準熱浸. - 玻璃需分座裝木箱出貨
完成上列要求日期:	15/5/2023 ASAP

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

炳哥


*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	—	項目經理簽署:	



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-853	計算: 陳日強	日期: 19/4/2023	送呈:
地盤名稱: 延平道	核對:	日期:	副本:
項目類別: T1~T7座 25F, 26F后置門窗	批准:	日期:	此BM依據 施工圖資料計算初步BM
BM編號:	總計玻璃面積 (平方米): 108.76	A/C Code:	

序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	門窗号	楼层位置
				寬度(mm)	高度(mm)					
1			GL1: 10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 10mm IGU GL1: glass sample no.: D21031909	476	1208.5	1	0.58	W11/T1-GL01	W11/T1	T1-A 25F
2				473.5	1208.5	1	0.57	W11/T1-GL02	W11/T1	T1-A 25F
3				475	2343	1	1.11	W111L/T1-GL01	W111L/T1	T1-A 25F
4				465	2343	1	1.09	W111R/T1-GL01	W111R/T1	T1-B 25F
5				560	2003	1	1.12	W113L/T1-GL01	W113L/T1	T1-B 25F
6				560	2023	1	1.13	W113R/T1-GL01	W113R/T1	T2-A 26F
7				1632	2333	1	3.81	W15/T1-GL01	W15/T1	T1-A 25F
8				527	1196	1	0.63	W15/T1-GL02	W15/T1	T1-A 25F
9				527	1067	1	0.56	W15/T1-GL03	W15/T1	T1-A 25F
10				1632	2328	1	3.80	W16/T1-GL01	W16/T1	T1-B 25F
11				527	1191	1	0.63	W16/T1-GL02	W16/T1	T1-B 25F
12		32		527	1067	1	0.56	W16/T1-GL03	W16/T1	T1-B 25F
13				475	2163	1	1.03	W111L/T2-GL01	W111L/T2	T2-A 25F
14				560	2073	1	1.16	W113R/T2-GL01	W113R/T2	T2-A 26F
15				609	2463	2	3.00	W151L/T2-GL01	W151L/T2	T2-C 25F, 26F
16				609	2463	2	3.00	W151R/T2-GL01	W151R/T2	T2-B 25F, 26F
17				659	2463	1	1.62	W152R/T2-GL01	W152R/T2	T2-A 26F
18				500	1213	2	1.21	W20/T2-GL01	W20/T2	T2-A 25F
19				790	1213	1	0.96	W20/T2-GL02	W20/T2	T2-A 25F
20				469	1233.5	1	0.58	W206/T2-#1-GL01	W206/T2-#1	T2-A 25F
21				565	2323	1	1.31	W206/T2-#2-GL01	W206/T2-#2	T2-A 25F
22				1029	1883	1	1.94	W21/T2-GL01	W21/T2	T2-A 26F
23				991	1883	1	1.87	W21/T2-GL02	W21/T2	T2-A 26F
24				398	796	1	0.32	W21/T2-GL03	W21/T2	T2-A 26F



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用玻璃B.M.表

B.M.編號:

工程號: J-853
地盤名稱: 延平道
項目類別: T1~T7座 25F, 26F后置門窗
總計玻璃面積(平方米):

計算: 陳日強
核對:
批准:
108.76

日期: 19/4/2023
日期:
日期:
送呈:
副本:
此B.M.依據 施工圖資料計算初步B.M.
A/C Code:

序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	門窗號	樓層位置
				寬度(mm)	高度(mm)					
25		32	GL1: 10mm PDNBO-54T#2 + 12A + 10mm IGU GL1: glass sample no.: D21031909	398	1017	1	0.40	W21/T2-GL04	W21/T2	T2-A 26F
26				475	2163	1	1.03	W111L/T3-GL01	W111L/T3	T3-A 26F
27				609	2463	2	3.00	W151L/T3-GL01	W151L/T3	T3-C 25F 26F
28				609	2463	2	3.00	W151R/T3-GL01	W151R/T3	T3-B 25F 26F
29				689	2413	1	1.66	W152R/T3-GL01	W152R/T3	T3-B 25F 26F
30				463	1213	2	1.12	W20/T3-GL01	W20/T3	T3-A 25F
31				1444	1213	1	1.75	W20/T3-GL02	W20/T3	T3-A 25F
32				589	1893	1	1.11	W21/T3-GL01	W21/T3	T3-A 26F
33				871	1893	1	1.65	W21/T3-GL02	W21/T3	T3-A 26F
34				398	806	1	0.32	W21/T3-GL03	W21/T3	T3-A 26F
35				398	1017	1	0.40	W21/T3-GL04	W21/T3	T3-A 26F
36				460	1933	1	0.89	W113R/T3-GL01	W113R/T3	T3-A 26F
37				307.5	1213	1	0.37	W74/T5-GL01	W74/T5	T5-A 25F
38				473.5	1213	1	0.57	W74/T5-GL02	W74/T5	T5-A 25F
39				560	2083	1	1.17	W113R/T5-GL01	W113R/T5	T5-A 26F
40				560	2083	1	1.17	W113L/T5-GL01	W113L/T5	T5-A 26F
41		857.5	2333.5	1	2.00	W73/T5-GL01	W73/T5	T5-A 26F		
42		373.5	1246	1	0.47	W73/T5-GL02	W73/T5	T5-A 26F		
43		373.5	1017.5	1	0.38	W73/T5-GL03	W73/T5	T5-A 26F		
44		550	2163	1	1.19	W112L/T5-GL01	W112L/T5	T5-A 26F		
45		659	2463	2	3.25	W152R/T5-F-GL0	W152R/T5-F	T5-F 25F 26F		
46		570	2239	1	1.28	W111R/T5-GL01	W111R/T5	T5-A 25F		
47		570	2239	1	1.28	W114R/T5-GL01	W114R/T5	T5-B 25F		
48		439	1513	1	0.66	W70/T5-GL01	W70/T5	T5-B 26F		



美特鋁質有限公司
MADI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用玻璃B.M.表

BM編號:

工程號: J-853
地盤名稱: 延平道

項目類別: T1~T7座 25F, 26F后置門窗

計算: 陳日強
核對:


日期: 19/4/2023
日期:

送呈:

副本:
此BM依據 施工圖資料計算初步BM

日期:
日期:
副本:





序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	門窗號	樓層位置
				寬度(mm)	高度(mm)					
49				719	2413	1	1.73	W152R/T5-A-GL0	W152R/T5-A	T5-A 26F
50				481	1213	2	1.17	W03/T5-GL01	W03/T5	T5-A 25F
51				473	1497	1	0.71	W71/T5-GL01	W71/T5	T5-B 26F
52				777	1497	1	1.16	W71/T5-GL02	W71/T5	T5-B 26F
53				530.5	125	1	0.07	W71/T5-GL03	W71/T5	T5-B 26F
54				973	2273	2	4.42	W72/T5-GL01	W72/T5	T5-B 26F
55				564	2463	1	1.39	W153R/T5-GL01	W153R/T5	T5-B 26F
56				609	2463	2	3.00	W152L/T6-GL01	W152L/T6	T6-C 25F, 26F
57				609	2463	4	6.00	W151R/T6-GL01	W151R/T6	T6-B 25F, 26F
58				659	2463	2	3.25	W152R/T6-GL01	W152R/T6	T6-D 25F, 26F
59		32	GL1: 10mm FDNB0-54T#2 + 12A + 10mm IGU GL1: glass sample no.: D21031909	559	2173	1	1.21	W113L/T7-GL01	W113L/T7	T7-B 26F
60				560	2563	1	1.44	W78/T7-GL01	W78/T7	T7-B 26F
61				609	2463	2	3.00	W151R/T7-GL01	W151R/T7	T7-A 25F, 26F
62				446	2543	1	1.13	W79/T7-#1-GL01	W79/T7-#1	T7-B 26F
63				451	1376	1	0.62	W14R/T7-GL01	W14R/T7	T7-B 25F
64				466	1213	2	1.13	W03A/T7-GL01	W03A/T7	T7-B 25F
65				1520	2616	1	3.98	W79/T7-#2-GL01	W79/T7-#2	T7-B 26F
66				402	1478	1	0.59	W79/T7-#2-GL02	W79/T7-#2	T7-B 26F
67				402	1067	1	0.43	W79/T7-#2-GL03	W79/T7-#2	T7-B 26F
68				676	1539	1	1.04	W05R/T7-GL01	W05R/T7	T7-B 26F
69				676	662	1	0.45	W05R/T7-GL02	W05R/T7	T7-B 26F
70										



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd

工程號: J-853	計算: 陳日強	日期: 19/4/2023	送呈:
地盤名稱: 延平道	核對:	日期:	副本:
項目類別: T1~T7座 25F, 26F后置門窗	批准:	日期:	此BM依據 施工圖資料計算初步BM
BM編號:	總計玻璃面積 (平方米): 108.76	A/C Code:	

序號	修改標示	厚度(mm)	顏色與名稱(類別)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	玻璃編號	門窗号	楼层位置
				寬度(mm)	高度(mm)					
71		12	GL4: 12mm CLEAR TEMPERED.	566	125	1	0.07	W05L/T2-G401	W05L/T2	T2-A 26F
72				571	125	1	0.07	W05R/T3-G401	W05R/T3	T3-A 26F
73				571	125	1	0.07	W55AR/T3-G401	W55AR/T3	T3-A 25F
74				608	95	2	0.12	W11/T5-G401	W11/T5	T5-B 26F
75										
76		32	GL5: 10mm + 12A + 10mm, ACID ETCHED #3GL5 glass sample no.: R20210909019	506	1353.5	1	0.68	W05L/T2-G501	W05L/T2	T2-A 26F
77				511	1363.5	1	0.70	W05R/T3-G501	W05R/T3	T3-A 26F
78				511	1363.5	1	0.70	W55AR/T3-G501	W55AR/T3	T3-A 25F
79				511	1208.5	1	0.62	W17L/T5-G501	W17L/T5	T5-A 26F
80				548	1341	2	1.47	W11/T5-G501	W11/T5	T5-B 26F
81				1196	632.5	1	0.76	W11/T5-G502	W11/T5	T5-B 26F
82				451	863.5	1	0.39	W01R/T7-G501	W01R/T7	T7-B 25F
83				676	1539	1	1.04	W05R/T7-G501	W05R/T7	T7-B 26F
84				676	662	1	0.45	W05R/T7-G502	W05R/T7	T7-B 26F
85							小計:	100	108.76	
86	加工說明:	1)本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm								
87		2)本表中所有玻璃除特別注明需倒棱角精磨邊處理外,其余均要求粗磨邊處理並倒棱角								
88		3)本表中所有強化玻璃均需做HEAT SLAK TEST,但不需強化標誌								
89		4)本表中所有玻璃成品均需注明其玻璃種類、玻璃編號及其尺寸								
90		5)本表中所有玻璃之入爐方向均需以寬度方向進入								
91										

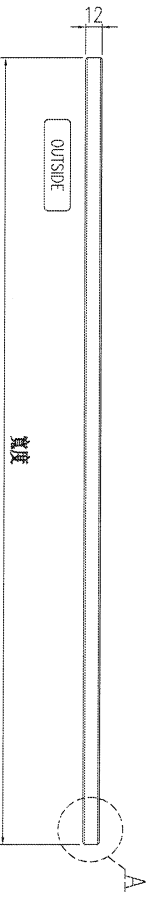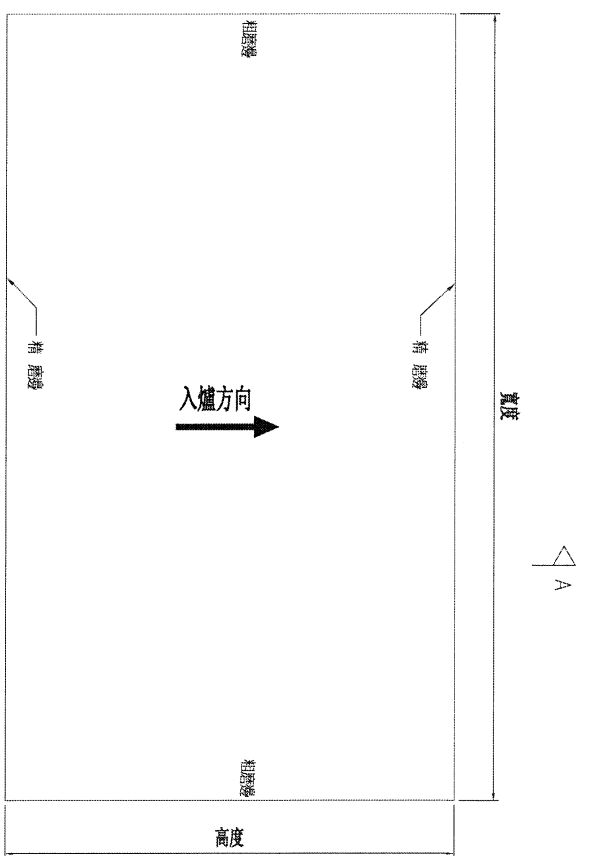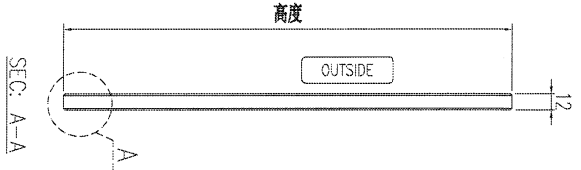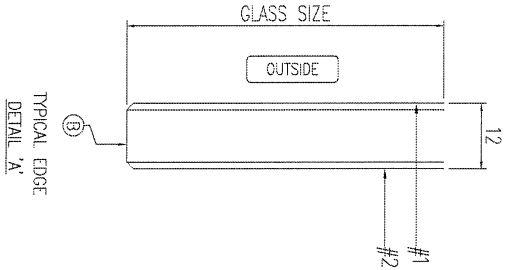

玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負 2mm
 玻璃對角線與直徑偏差類型，其餘均要求粗磨邊處理並標為
 所有強化玻璃均需做 HEAT STAK TEST，但不需強化標誌
 寬度 高度 數量 單位 BOM
 玻璃成品均需貼玻璃標識

1X4.5"

Glass Type玻璃類型: GL4
 B: 12mm CLEAR TEMPERED GLASS

SEC. 1-1



美特铝质 有限公司
 MADI Aluminium Fabricator Ltd.

工程編號: J-853 吳平遊

圖紙名稱: 玻璃加工圖

REV	REV	Dimension	本圖圖號
REV5	REV5	= 2 mm	
REV4	REV4	1.00 Plate = 2.0 mm	繪圖日期: 2023-04-17
REV3	REV3	1.00 Type = 2.0 mm	繪圖: 陳日榮
REV2	REV2	0.99501 = 2.2mm/4M	審核: 黃志
Rev.	Rev.	Scale SC	圖號: GL4
		1st Angle Projection	版次: 0
			A3